



www.cahors.es



IBERDROLA

Instalaciones de Enlace

 **CAHORS**



Centralizaciones de Contadores. Según Norma IBERDROLA NI 42.71.01



Designación IBERDROLA	Nº Contadores o Equipos	Código IBERDROLA	CON ENVOLVENTES		CON PANELES		
			AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia CAHORS	Código IBERDROLA	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia CAHORS
Suministros monofásicos hasta 63 A							
A3	3	4271003	900x540x171	0234614-N	4274003	900x630x202	0234624-N
A4	4	4271004	900x630x202	0234652-N	4274004	900x630x202	0234755-N
A6	6	4271006	1170x540x171	0234751-N	4274006	1170x630x202	0234753-N
A8	8	4271008	1170x630x202	0234654-N	4274008	1170x630x202	0234672-N
A9	9	4271009	1440x540x171	0234655-N	4274009	1440x630x202	0234756-N
A12	12	4271012	1440x630x202	0234769-N	4274012	1440x630x202	0234789-N
A15	15	4271015	1710x630x202	0234617-N	4274015	1710x630x202	0234627-N
Suministros trifásicos superiores a 15 kW							
B2	2	4271102	1035x630x171	0234618-N	4274102	1035x630x171	0234628-N
B3	3	4271103	1035x630x202	0234750-N	4274103	1035x630x202	0234752-N
B4	4	4271104	1440x630x171	0234661-N	4274104	1440x630x171	0234680-N
B6	6	4271106	1440x630x202	0234662-N	4274106	1440x630x202	0234681-N
BCG2-BP/C	2	4271222	1035x630x202	0234782	4274222	1305x630x202	0234772
BCG3-BP/C	3	4271223	1575x630x202	0234783	4274223	1575x630x202	0234773

Módulo Interruptor



Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia CAHORS
INT-160A	Interruptor de corte en carga 160A	360x315x171	0234804

Equipos de Medida Individual. Según Norma IBERDROLA NI 42.71.01



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Tipo Suministro	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia CAHORS
Medida directa				
BCE	4271700	Modulo para 1 trifásico < 41,5 kW	630x360x171	0276230
BCG-BP/NC	4271720	Modulo para 1 trifásico c/regleta	540x540x171	0276231
Medida indirecta				
CIT-IN	4271800	Trifásico < 198 kW-160 A	720x1260x171	0276232-C16
CIT-IN	4271800	Trifásico < 198 kW-250 A	720x1260x171	0276232-C25
CIT-FU	4271820	Trifásico < 198 kW-250 A C/Fusibles	1440x630x171	0276233
DIT	4271900	Trifásico < 495 kW-400 A	990x1170x202	0276234-400
DIT	4271900	Trifásico < 495 kW-630 A	990x1350x202	0276234-630



Cajas de Medida Individual. Montaje Intemperie. Según Norma IBERDROLA NI 42.72.00

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Tipo Suministro	Instalación	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
-----------------------	------------------	-----------------	-------------	--------------------------	-------------------

Monofásicos

CPM1-D2-M	4272001	Monof. <63 A	Empotrable	317x431x183	0257466
CPM1-D2-I	4272002	Monof. <63 A	Saliente	526x534x338	0471028
CPM3-D2/2-M	4272021	Monof. <63 A	Emp.2 Abon.	578x698x240	0255261
CPM3-D2/2-M	4272021	Monof. <63 A	Empotrable	517x536x227	0254419
CPM3-D2/2-I	4272023	Monof. <63 A	Saliente	535x750x310	0471029

Trifásicos medida directa

CPM2-D/E4-M	4272014	Trifásicos	Empotrable	517x536x227	0254431
CPM2-D/E4-I	4272016	Trifásicos	Saliente	535x750x310	0471030
CPM2-D/E4-MBP	4272017	Trifás. <300 A	Empotrable	578x698x240	0255262
CPM2-D/E4-IBP	4272018	Trifás. <300 A	Saliente	535x750x310	0471031

Trifásicos medida indirecta

CMT-300E-M	4272100	Trifás. <300 A	Empotrable	1034x536x227	0254716
CMT-300E-M	4272100	Trifás. <300 A	Empotrable	1156x698x240	0255500
CMT-300E-I	4272101	Trifás. <300 A	Saliente	1040x750x310	0471060
CMT-300E-MF	4272102	Trifás. <300 A	Empotrable	1734x698x240	0255263
CMT-300E-MF	4272102	Trifás. <300 A	Empotrable	1548x536x227	0254720
CMT-300E-IF	4272103	Trifás. <300 A	Saliente	1545x750x310	0471032
CMT-750E-I	4272120	Trifás. >300 A	Saliente	1276x790x338	0470107

Armarios medida y seccionamiento. Según Norma IBERDROLA NI 42.72.00

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Tipo Suministro	Instalación	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
-----------------------	------------------	-----------------	-------------	--------------------------	-------------------

Monofásicos

CPM3-D2/*-M-CS	4272001/7650142	Monof. 1 Abon.	Empotrable	1156x698x240	0555180-1
CPM3-D2/2-M-CS	4272021/7650142	Monof. 2 Abon.	Empotrable	1156x698x240	0555180-2
CPM3-D2/*-I-CS	4272002/7650144	Monof. 1 Abon.	Saliente	1040x750x310	0472050-1
CPM3-D2/2-I-CS	4272023/7650144	Monof. 2 Abon.	Saliente	1040x750x310	0472050-2

Trifásicos

CPM3-D/E4/*-M-CS	4272014/7650142	Trifás. 1 Abon.	Empotrable	1156x698x240	0555180-3
CPM3-D/E4/*-I-CS	4272013/7650144	Trifás. 1 Abon.	Saliente	1040x750x310	0472050-3

Armarios de Medida A.T. Según Norma IBERDROLA NI 42.73.01

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Tipo armario	Tipo medida	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
CMAT-1/2	4273002	SI 77-T	Puntos frontera 1 y 2	750x784x338	0470275
CMAT-3	4273003	SI 75-T	Puntos frontera 3	750x534x338	0470276

Nota: Según la zona de instalación, añadir a la referencia: C: Iberdrola Centro, L: Iberdrola Levante O: Iberdrola Noroeste N: Iberdrola Norte



CPM3-D2/2-I



CPM2-D/E4-M



CPM3-D/E4/*-I-CS



CPM3-D2/*-M-CS



CMAT-3



CGP-7-400/BUC



CGP-11-250/250/BUC

Cajas Generales de Protección. Según Norma IBERDROLA NI 76.50.01

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Bases	Bornes Entrada/Salida	AltoxAño x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
CGP-1-100/BUC	7650004	BUC T00	Tornillo M8	352x213x118	0442430
CGP-7-100/BUC	7650005	BUC T00	Tornillo M8	495x290x127	0445049
CGP-7-160/BUC	7650006	BUC T0	Tornillo M8	495x290x127	0445050
CGP-7-250/BUC	7650010	BUC T1	Tornillo M10	580x290x160	0446390
CGP-7-400/BUC	7650011	BUC T2	Tornillo M10	693x379x162	0446153
CGP-9-250/BUC	7650013	BUC T1	Tornillo M10	580x290x160	0446392
CGP-10-250/BUC	7650018	BUC T1	Tornillo M10	540x540x171	0446440
CGP-11-250/250/BUC	7650019	BUC T1	Tornillo M10	540x630x171	0446441

Cajas de Seccionamiento. Según Norma IBERDROLA NI 76.50.04



CS-400/400-E

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Intensidad	Instalación	AltoxAño x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
CS-250/400-E	7650140	250 A	Empotrable	578x698x240	0555060
CS-400/400-E	7650141	400 A	Empotrable	578x698x240	0555064
CS-250/400-S	7650144	250 A	Saliente	535x750x310	0470132
CS-400/400-S	7650145	400 A	Saliente	535x750x338	0470133

Cajas I.C.P



CN3-ICP 40

Designación CAHORS	Descripción	AltoxAño x Prof. (mm)	Referencia CAHORS
CNI-ICP 40	Caja ICP 40 A Monofásico	180x270x171	0234826-ICP
CN3-ICP 40	Caja ICP 40 A Monofásico	270x270x171	0234827
CS-ICP 40	Caja ICP 40 A Monofásico	137x272x125	0234828

Puertas mechinales



PPN 100120-IB

Designación CAHORS	Descripción	AltoxAño (mm)	Referencia CAHORS
PPN 10070-IB	Puerta mechinales con cierre normalizado IB	1000x700	0947132-IB
PPN 100120-IB	Puerta mechinales con cierre normalizado IB	1000x1200	0947131-IB

Nota: Según la zona de instalación, añadir a la referencia: C: Iberdrola Centro, L: Iberdrola Levante O: Iberdrola Noroeste N: Iberdrola Norte



MATERIALES PARA REDES TRENZADAS



Soportes para acometidas y redes en fachada

Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Ø máx. haz (mm)	Separación pared (mm)	Ø tornillo (mm)	Taco	Referencia CAHORS
SAF 25	5240165	25	20	6	T-8	0561080
SRF 54 ⁽¹⁾	5240153	54	50	6	T-8	0561081

Tornillo protegido contra la corrosión. Taco T-8 incluido.

(1) Provisto de dispositivo para instalación de segunda abrazadera.

Abrazaderas



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Ø máx. haz (mm)	Referencia CAHORS
ASH 25	5240400	125	10	25	0572030
ASH 54	5240401	210	18	54	0572031
ASH BP	5240404	760	18	225	0572032

Ménsula soporte



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Uso a que va destinado	Referencia CAHORS
MS-ACA	5235078	Fijación sobre poste con perno Ø 16 mm	0564224

Accesorios para conjuntos de suspensión



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Descripción	Resistencia a la tracción	Resistencia de deslizamiento	Referencia CAHORS
CS 9-16	5235010	Pinza suspensión	1200 daN	30 daN	0564045
CSE 9-16	5235011	Pinza susp.+unión móvil	1200 daN	30 daN	0564044
MS-AL-CSE	5235090	Conjunto de suspensión	1200 daN	30 daN	0564031

Pinzas de amarre para acometida



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Cables (mm)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Referencia CAHORS
PA 25	5887001	Trenzado 2x6 - 4x25	20	0,118	0564100

Pinzas de amarre para líneas





Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Aplicación	Neutro fiador (mm ²)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Referencia CAHORS
PAR 29	5887007	Poste	29,5	1.000	0,450	0564029
PAR 54	5887010	Poste	54,6-70	1.500	0,448	0564054
PAR 80	5887015	Poste	80-95	2.000	0,528	0564080

Conectores de perforación



Designación IBERDROLA	Código IBERDROLA	Tipo	Nº derivaciones	Secciones admisibles (mm ²)		Referencia CAHORS
				Principal Al	Derivado Al/Cu	
DPA 16-54/6-25	5824051	Acometida	1	16-95	4-35	0581030
DPA 80-150/6-25	5824055	Acometida	1	35-150	4-35	0581031
DPA 25-95/25/95	5824059	Línea	1	16-95	16-95	0581050
DPA 150/50-150	5824064	Línea	1	50-150	50-150	0581051

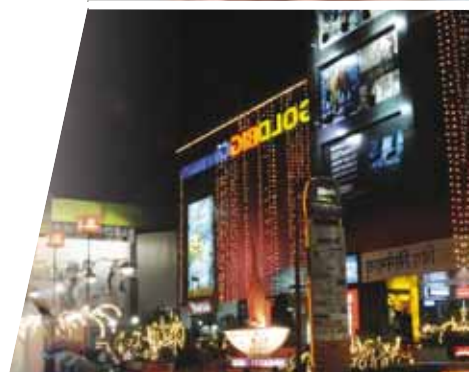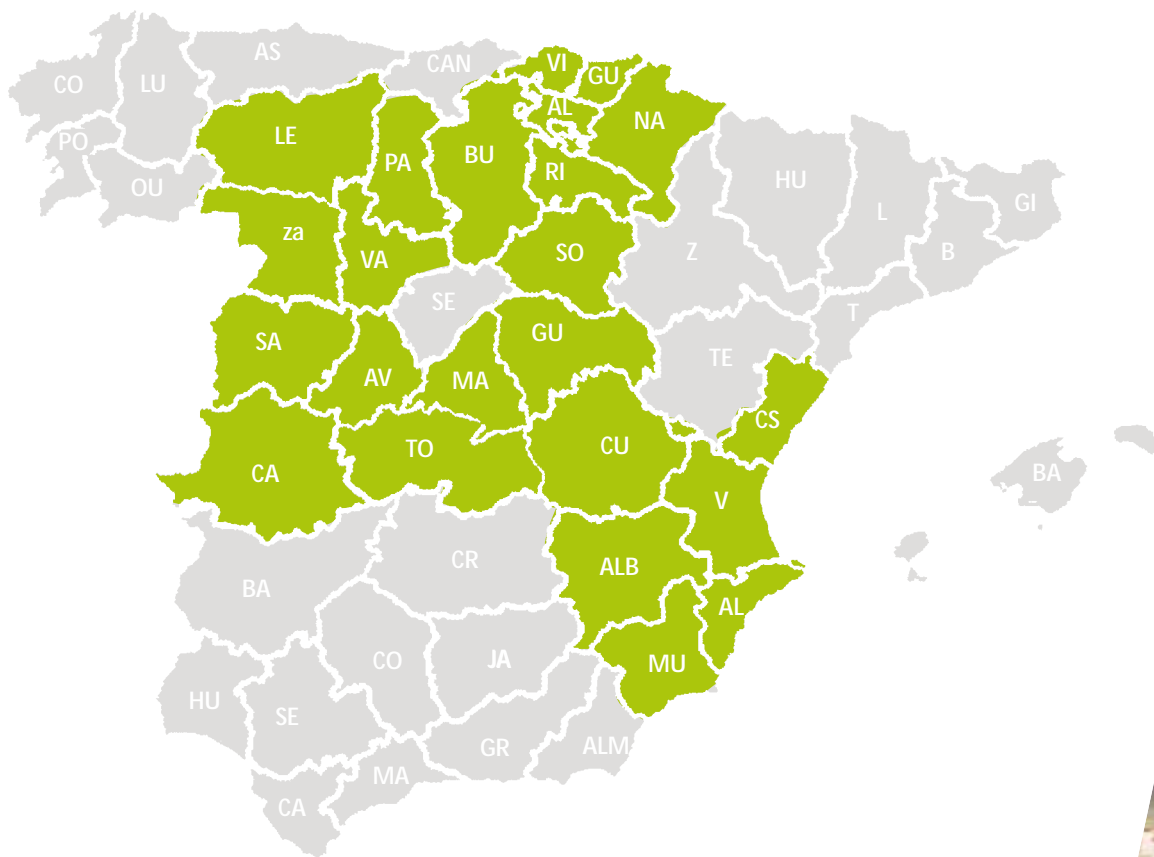

IB0515

DELEGACION CENTRO

Sr. J. Peñalver – jpenalver@cahors.es
Móvil 628 309 290

Sr. T. del Blanco – tblanco@cahors.es
Móvil 619 710 590

Tel. 917 967 777 – Fax 917 982 978

Avda. de la Industria, 53
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

DELEGACION NORTE

Sr. J.C. Rengel – jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099

Avda. de los Llanos, 9 - 4º A
48920 PORTUGALETE (Vizcaya)

DELEGACION NOROESTE

Sr. A. Bruquetas – abruquetas@cahors.es
Móvil 609 309 827

Fax 981 320 232
C. Barcias, 54 – O Seixo
15626 MUGARDOS (La Coruña)

REPRESENTANTE LEVANTE

DISEL3
Sr. M. Cuadrado – gerencia@disel3.es
Móvil 619 675 097

Fax 961 218 788
Travesía la Ratlla, 15
46469 BENIPARRELL (Valencia)

DELEGACION SUR OCCIDENTAL

Sr. M. De Ramón – mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453

Fax 954 335 565
Pza. Pedro Santos Gómez, portal 1 – 1º D
41010 SEVILLA



Cahors Española, S.A.
Ctra. de Vilamalla a Figueras, km.1-17469 **VILAMALLA** (Gerona)
Tel. 972 526 000 - Fax 972 525 000 www.cahors.es

